
Plan de Emergencia y Evacuación

Fecha: Octubre 2013

**COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL
C/ Silla, 5
Paterna (Valencia)
Octubre 2013**



El presente Plan de Emergencia y Evacuación se ha elaborado a partir de la información suministrada por el *Colegio Nuestra Señora del Rosario - Fundación Educativa Francisco Coll* y la obtenida por los técnicos de Fraternidad Muprespa en las visitas realizadas a sus instalaciones.

La Dirección del Centro deberá comunicar al Servicio de Prevención de Fraternidad Muprespa cualquier circunstancia que haga necesaria la actualización o revisión del plan, siendo éste por tanto un documento abierto a futuras revisiones.

Valencia, 24 de Octubre de 2013

Inmaculada Revert Soriano

	PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN	Fecha de emisión: Oct 2013
	COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO	Fecha de revisión: Oct 2013
	FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL	Página 3 de 46

ÍNDICE

	<u>Página</u>
1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETO	4
3. DATOS DEL CENTRO ESCOLAR	4
3.1 Dirección del centro.	4
3.2 Emplazamiento y entorno.....	5
3.4 Plantas, superficie y usos.	6
3.5 Salidas de evacuación del edificio.	6
3.6 Ocupantes reales del centro.....	7
3.7 Horarios del centro.	8
3.8 Medios técnicos disponibles en el centro	9
3.9 Señal de evacuación.	10
4. PLAN DE EMERGENCIA	11
4.1.- OBJETO	11
4.2.- CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS	11
4.3.- PUNTOS DE EMERGENCIA	13
4.4.- EQUIPOS DE EMERGENCIA	14
4.4.1. COMPONENTES DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA	14
4.4.2. SELECCIÓN DE EQUIPOS	18
4.5.- ESQUEMAS DE ACTUACIÓN	19
4.5.1. ESQUEMA DE ACTUACIÓN ANTE UNA EMERGENCIA MÉDICA	19
4.5.2. ESQUEMA DE EVACUACIÓN	20
4.5.3. ESQUEMA DE ACTUACIÓN ANTE UN INCENDIO	21
4.5.4. ESQUEMA DE ACTUACIÓN ANTE AMENAZA DE BOMBA	22
5 IMPLANTACIÓN	23
5.1. RESPONSABILIDAD DE LA IMPLANTACIÓN	23
5.2. PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN	23
ANEXO 1 PLANOS	24
ANEXO 2 LISTADO DE MEDIOS HUMANOS DISPONIBLES	25
ANEXO 3 FICHAS DE ACTUACIÓN	31
ANEXO 4	39
ANEXO 5 LISTA DE TELÉFONOS DE EMERGENCIA	40
ANEXO 6 FORMATO PARA LA RECEPCIÓN TELEFÓNICA DE AMENAZA DE BOMBA	42
ANEXO 7	44
ANEXO 8 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	46

	PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL	Fecha de emisión: Oct 2013
		Fecha de revisión: Oct 2013
		Página 4 de 46

1. INTRODUCCIÓN

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece en su artículo 20 que “el empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas...”.

Asimismo, cabe destacar los apartados 10 y 11 del Anexo 1 del R.D. 486/1997 de Lugares de Trabajo, en los que se establecen las disposiciones de seguridad relativas a “Vías de evacuación” y “Condiciones de protección contra incendios”.

Este informe se ajusta a la Orden 27/2012 de la Consellería de Educación, sobre Planes de Autoprotección o Medidas de Emergencia de los Centros Educativos de la Comunidad Valenciana, publicada en el DOCV del 26 de junio de 2012.

2. OBJETO

El presente documento tiene por objeto conocer el Centro, sus instalaciones, así como estructurar los medios humanos y materiales disponibles, con el fin de responder eficaz y coordinadamente en los primeros momentos de una emergencia y hasta la llegada de los Servicios de Ayuda Exterior.

Con todo ello, pretende adaptarse a la letra y espíritu de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dando cumplimiento a lo exigido en su artículo 20 anteriormente mencionado.

3. DATOS DEL CENTRO ESCOLAR

3.1 Dirección del centro.

Nombre del centro:	Colegio Ntra. Sra. Del Rosario – Fundación Educativa Francisco Coll
Dirección del centro:	C/ Silla, 5 46980 Paterna (Valencia)
Teléfono del centro:	963 632 163

	PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL	Fecha de emisión: Oct 2013
		Fecha de revisión: Oct 2013
		Página 5 de 46

3.2 Emplazamiento y entorno.

Número de edificios dentro del recinto del Colegio: Edificio único de construcción aislada	Tipo de edificación:	Aislada: ☒ X Medianería
Vías públicas alrededor del Centro:	Accesibilidad:	Buena: Mala:
C/ Silla		☒ X ☐ ----
C/ Dominicas		☒ X ☐ ----
		☐ ---- ☐ ----
		☐ ---- ☐ ----
Existen hidrantes o tomas de agua cercanas		Sí: ☒ X No: ☐ ----
Situación del Parque de Bomberos más cercano:		Parque de Bomberos Burjassot P.I. Fte. Del Jarro
Tiempo de llegada aproximado:		10-20 minutos.
Existen edificios o industrias peligrosas en su entorno: el colegio se ubica en un entorno urbano		Sí: ☐ ---- No: ☒ X

	PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL	Fecha de emisión: Oct 2013
		Fecha de revisión: Oct 2013
		Página 6 de 46

3.4 Plantas, superficie y usos.

EDIFICIO:			
Número de plantas sobre rasante:		3 (Planta baja, primera y segunda)	
Número de plantas bajo rasante:		1	
PLANTA	USOS	SUP.ÚTIL m²	Nº SALIDAS-ESCALERAS
Semisótano	Gimnasio, Patio Cubierto, Salón de actos, vestuarios y aula de tecnología.	1000 m ²	2
Baja	Uso privado, Capilla, Aulas, Uso administrativo y comedor.	1500 m ²	12
Primera	Aulas y departamento orientación.	700 m ²	2
Segunda	Aulas, Aula de informática, aula de música y biblioteca.	700 m ²	2

3.5 Salidas de evacuación del edificio.

PLANTA SALIDAS	PLANTA BAJA	PLANTA PRIMERA	PLANTA SEGUNDA
S1	129	261	-
S2	-	55	136
S3	185	-	-

(*)Las salidas de evacuación S1, S2, están identificadas en plano.

	PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL	Fecha de emisión: Oct 2013
		Fecha de revisión: Oct 2013
		Página 7 de 46

3.6 Ocupantes reales del centro

NIVEL	OCUPACIÓN	
	Nº ocupantes reales	Edades
INFANTIL	179	3-5 años
PRIMARIA	360	6-12 años
ESO	161	12-16 años
PROFESORES	47	-----
PAS	6	-----
COMUNIDAD	8	-----
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	11 (en horario tarde) 16 (a mediodía)	-----
TOTAL EVACUACIÓN =	775 OCUPANTES (aprox.)	
EVENTOS ESPECIALES EN SALON DE ACTOS	250	-----

	PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL	Fecha de emisión: Oct 2013
		Fecha de revisión: Oct 2013
		Página 8 de 46

3.7 Horarios del centro.

Los Horarios del centro serán revisados y modificados si fuera necesario antes del comienzo de cada curso escolar.

HORAS	OCUPACIÓN
8:00 – 9:00 (Lunes y Miércoles)	100 ocupantes
8:00 – 9:00 (Martes y Jueves)	190 ocupantes
9:00 -12:30 (Lunes a Jueves)	770 ocupantes
15:00-17:00 (Lunes a Jueves)	770 ocupantes
12:30-13:30 (Lunes a Jueves)	500 ocupantes
13:30-15:00 (Lunes a Jueves)	405 ocupantes
9:00-12:00 (Viernes)	770 ocupantes
12:00-13:00 (Viernes)	500 ocupantes
13:00-17:00 (Viernes)	200 ocupantes
17:00-18:30 (Lunes y Miércoles)	100 ocupantes
17:00-18:30 (Martes y Jueves)	250 ocupantes

	PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL	Fecha de emisión: Oct 2013
		Fecha de revisión: Oct 2013
		Página 9 de 46

3.8 Medios técnicos disponibles en el centro

EDIFICIO: <i>Principal</i>	Semisótano	Planta B	Planta 1	Planta 2
Detección y alarma de incendio	-	-	-	-
Pulsadores de alarma de incendio	-	-	-	-
Extintores de incendio tipo ABC-6kg 27 A 183 B C	3	3	3	1
Extintores de incendio tipo ABC-9kg				
Extintores de incendio tipo CO2-5kg 89 B	1	1		
Boca de Incendio Equipada Diámetro 25 mm				3
Señalización evacuación				
<i>Otras instalaciones (megafonía)</i>	SI	SI	SI	SI

	PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL	Fecha de emisión: Oct 2013
		Fecha de revisión: Oct 2013
		Página 10 de 46

3.9 Señal de evacuación.

Para avisar de la emergencia se empleará el sonido de sirena.

Se hará sonar durante 15 segundos.

4. PLAN DE EMERGENCIA

4.1.- OBJETO

En este apartado se describen las acciones a llevar a cabo en cada una de las hipótesis de emergencia previsibles, planificando la organización humana con los medios necesarios que la posibilite.

4.2.- CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS

En el presente plan se consideran situaciones de emergencia originadas por:

- Incendio
- Amenaza de bomba
- Emergencia médica
- Terremoto
- Inundación
- Daños de instalaciones por fuertes vientos (planchas de metal)
- Accidente de cualquier persona que se encuentre en el centro
- Cualquier otro suceso que requiera una evacuación del edificio

Podemos clasificar las emergencias, en caso de incendio y amenaza de bomba, en función de las dificultades para controlarlas y sus posibles consecuencias en:

	PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL	Fecha de emisión: Oct 2013
		Fecha de revisión: Oct 2013
		Página 11 de 46

- **Conato de Emergencia**

Estamos ante un conato de emergencia cuando el accidente producido puede ser controlado y dominado de forma sencilla y rápida por el personal y medios propios de protección del local.

En el caso de incendio, se califica como conato de emergencia, aquel incendio de pequeña magnitud y poca generación de humo, que puede ser combatido con los extintores portátiles existentes en la zona.

- **Emergencia Parcial**

Estamos ante una emergencia parcial cuando el accidente producido, aún revistiendo cierta importancia, pueda ser controlado y sus efectos queden limitados a un sector, sin afectar a sectores colindantes. Requerirá, como máximo, la evacuación de la zona afectada a otras zonas del edificio.

En el caso de incendio, entraremos en un estado de emergencia parcial cuando no se produzca el control del mismo en una primera intervención. Estos incendios deben ser atacados con el empleo simultáneo todos los medios de extinción disponibles.

- **Emergencia General**

Nos encontramos ante una emergencia general cuando se precisa la actuación de todos los equipos y medios de protección del establecimiento y la ayuda de medios de socorro y salvamento exteriores. Este tipo de emergencia normalmente comportará la evacuación de las personas de determinados sectores, o incluso de la totalidad del edificio.

En el caso de incendio, se produce cuando éste es de gran extensión y difícil control.

	PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL	Fecha de emisión: Oct 2013
		Fecha de revisión: Oct 2013
		Página 12 de 46

4.3.- PUNTOS DE EMERGENCIA

Para la correcta organización de la emergencia es imprescindible definir dos zonas estratégicas cuyas características y ubicación son las siguientes:

- **Centro de Control**

El Centro de Control se localiza en Conserjería ubicada junto a la puerta principal y es el lugar donde se controlan las alarmas, timbres y centralita telefónica.

Se deberá conservar en el CENTRO DE CONTROL, el sistema elegido para dar el aviso de emergencia.

En el Centro de Control se mantendrá actualizada la Lista de teléfonos de Urgencia del Anexo 5, el Formato para la recepción telefónica de Amenaza de Bomba del Anexo 6 y una copia del presente Plan de Emergencia y Evacuación.

- **Punto de Reunión Exterior**

Es el lugar donde el personal debe reunirse una vez evacuadas las instalaciones, con objeto de verificar si alguna persona se ha quedado en el interior de las mismas.

Debe ser conocido por todas las personas del Colegio (alumnos, profesores y personal no docente) y es muy importante que todos permanezcan en él hasta que se realice el recuento de personas.

El punto de reunión exterior se encuentra situado en CARRER DOMINIKUES

- **Vías de evacuación, salidas disponibles y acceso de las ayudas externas.**

Tanto las vías de evacuación como las salidas de planta disponibles en el centro vienen reflejadas en los planos.

	PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL	Fecha de emisión: Oct 2013
		Fecha de revisión: Oct 2013
		Página 13 de 46

4.4.- EQUIPOS DE EMERGENCIA

Los Equipos de Emergencia están constituidos por personas del Centro especialmente entrenadas y organizadas para la prevención y actuación ante un accidente.

4.4.1. COMPONENTES DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA

Se establece la siguiente distribución de personal para formar los Equipos de Emergencia:

- JEFE DE INTERVENCIÓN Y EMERGÉNCIA (J.I.E.):

EQUIPO	FUNCIONES
Jefe de Intervención y Emergencia (J.I.E.)	Máxima responsabilidad en las emergencias. Siempre localizable. Recibe información y valora la gravedad de la emergencia. Decide el momento, el orden y las vías de evacuación de cada sector del edificio. Movilizará los diferentes equipos de emergencia. Alerta y coordina los equipos de intervención. Decide la evacuación parcial o general del edificio. Decide avisar a las Ayudas Externas y colaborar con ellas. Ordena el fin de la emergencia. Redacta un informe detallado de todo lo ocurrido.

En el anexo 2 se recogen los nombramientos.

Esta tabla será revisada y actualizada antes del inicio de cada curso escolar.

	PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL	Fecha de emisión: Oct 2013
		Fecha de revisión: Oct 2013
		Página 14 de 46

- COORDINADORES DE ALARMA Y EVACUACIÓN (C.A.E.):

EQUIPO	FUNCIONES
Coordinadores de Alarma y Evacuación (C.A.E.)	Asegura una evacuación ordenada del Centro. Cada profesor se encarga de la evacuación de su aula y los coordinadores de planta se encargan de la evacuación de su sector. Controlará que las diferentes salidas del edificio estén permanentemente abiertas y sin obstáculos. Controlará que el personal evacuado salga por las puertas establecidas y se dirijan a los puntos de concentración. Verificará que las ventanas y puertas de su sector estén cerradas. Será el último en abandonar el sector. Reportará al J.I.E. la situación de su sector.

Cada uno de los diferentes C.A.E. se colocará en sus puntos de ubicación, establecidos en los planos de cada planta.

En el anexo 2 se recogen los miembros de los C.A.E. para cada día en cada hora y en cada punto de ubicación.

Esta tabla será revisada y actualizada antes del inicio de cada curso escolar.

- EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN (E.P.I.):

EQUIPO	FUNCIONES
Equipo de Primera Intervención (E.P.I.)	Intenta controlar la emergencia. Intentarán apagar el fuego con el método de extinción más adecuado y más próximo, y en caso de no apagarlo, evitarán su propagación. Ayuda, si es necesario, a las Ayudas Externas.

El E.P.I. lo formarán todos los pas /docentes del centro escolar.

En el anexo 2 se recogen los miembros del E.I. para cada día en función del horario del centro.

Esta tabla será revisada y actualizada antes del inicio de cada curso escolar.

	PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL	Fecha de emisión: Oct 2013
		Fecha de revisión: Oct 2013
		Página 15 de 46

- EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (E.P.A):

EQUIPO	FUNCIONES
Equipo de Primeros Auxilios (E.P.A.)	Presta primeros auxilios a los accidentados Permanece junto al herido hasta la llegada de las Ayudas Externas. Si es necesario, le acompaña al centro médico. En caso de evacuación, llevarán al punto de concentración la farmaciola portátil para atender las primeras curas.

El E.P.A estará formado por docentes/pas que tengan formación adecuada de primeros auxilios.

En el anexo 2 se recogen los miembros del E.P.A. para cada día en función del horario del centro.

Esta tabla será revisada y actualizada antes del inicio de cada curso escolar.

- PERSONAL DE APOYO (P.A.):

EQUIPO	FUNCIONES
Equipo de Apoyo (E.A.)	EN CASO DE EVACUACIÓN: - DESCONECTARÁN TODOS LOS APARATOS ELÉCTRICOS, INTERRUPTORES, ETC - CERRARÁN TODAS LAS LLAVES DE GAS CIUDAD, GASOLEO. LOS PROFESORES DE GUARDIA, SALDRÁN DEL CENTRO ESCOLAR Y CORTARÁN EL TRÁFICO. DEBERÁN SALIR POR EL CENTRO DE CONTROL (PORTERÍA) PARA COGER LAS SEÑALES Y LOS CHALECOS REFLECTANTES. UN PROFESOR CORTARÁ EL TRÁFICO EN LA PZ SAN ANTONIO Y EL OTRO PROFESOR EN LA CONFLUENCIA DE C/ SAN VICENTE CON C/ MENDOZA.

El personal de apoyo (P.A) estará formado por los profesores de guardia.

Esta tabla será revisada y actualizada antes del inicio de cada curso escolar.

	PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL	Fecha de emisión: Oct 2013
		Fecha de revisión: Oct 2013
		Página 16 de 46

- RESPONSABLE DEL CENTRO DE CONTROL:

EQUIPO	FUNCIONES
Responsable del Centro de Control	Recoge datos de la emergencia y avisa al J.I.E. y demás Equipos de Emergencia. Avisa a las Ayudas Exteriores y da la alarma general cuando lo ordene el J.I.E. Aprieta el sonido de alarma en la megafonía. Abrirá la puerta principal.

El responsable del centro de Control es la persona que se encuentra en PORTERÍA.

Las actuaciones a realizar en caso de emergencia por cada uno de los Equipos de Emergencia se resumen en las Fichas de Actuación del Anexo 3.

	PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL	Fecha de emisión: Oct 2013
		Fecha de revisión: Oct 2013
		Página 17 de 46


4.4.2. SELECCIÓN DE EQUIPOS

Para la ejecución del Plan de Emergencia se dispone del Equipo de Emergencia definido en el Anexo 2 Listado de medios humanos disponibles del Equipo de Emergencia. Dicho listado deberá actualizarse siempre que haya algún cambio en los componentes del Equipo de Emergencia.

	PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL	Fecha de emisión: Oct 2013
		Fecha de revisión: Oct 2013
		Página 18 de 46


4.5.- ESQUEMAS DE ACTUACIÓN

4.5.1.ESQUEMA DE ACTUACIÓN ANTE UNA EMERGENCIA MÉDICA

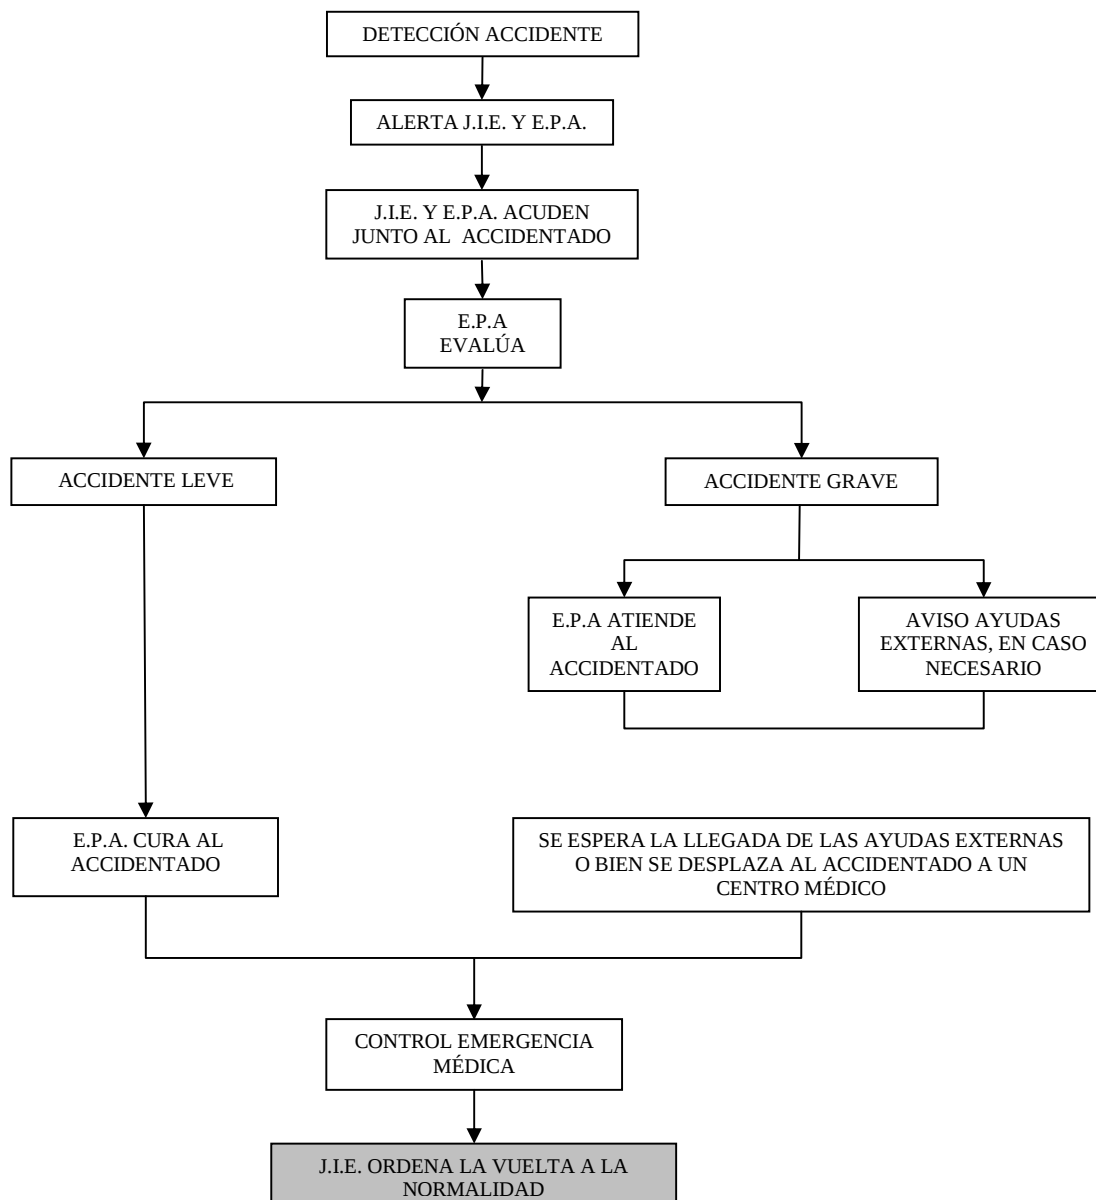


	PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN	Fecha de emisión: Oct 2013
	COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO	Fecha de revisión: Oct 2013
	FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL	Página 19 de 46

4.5.2. ESQUEMA DE EVACUACIÓN

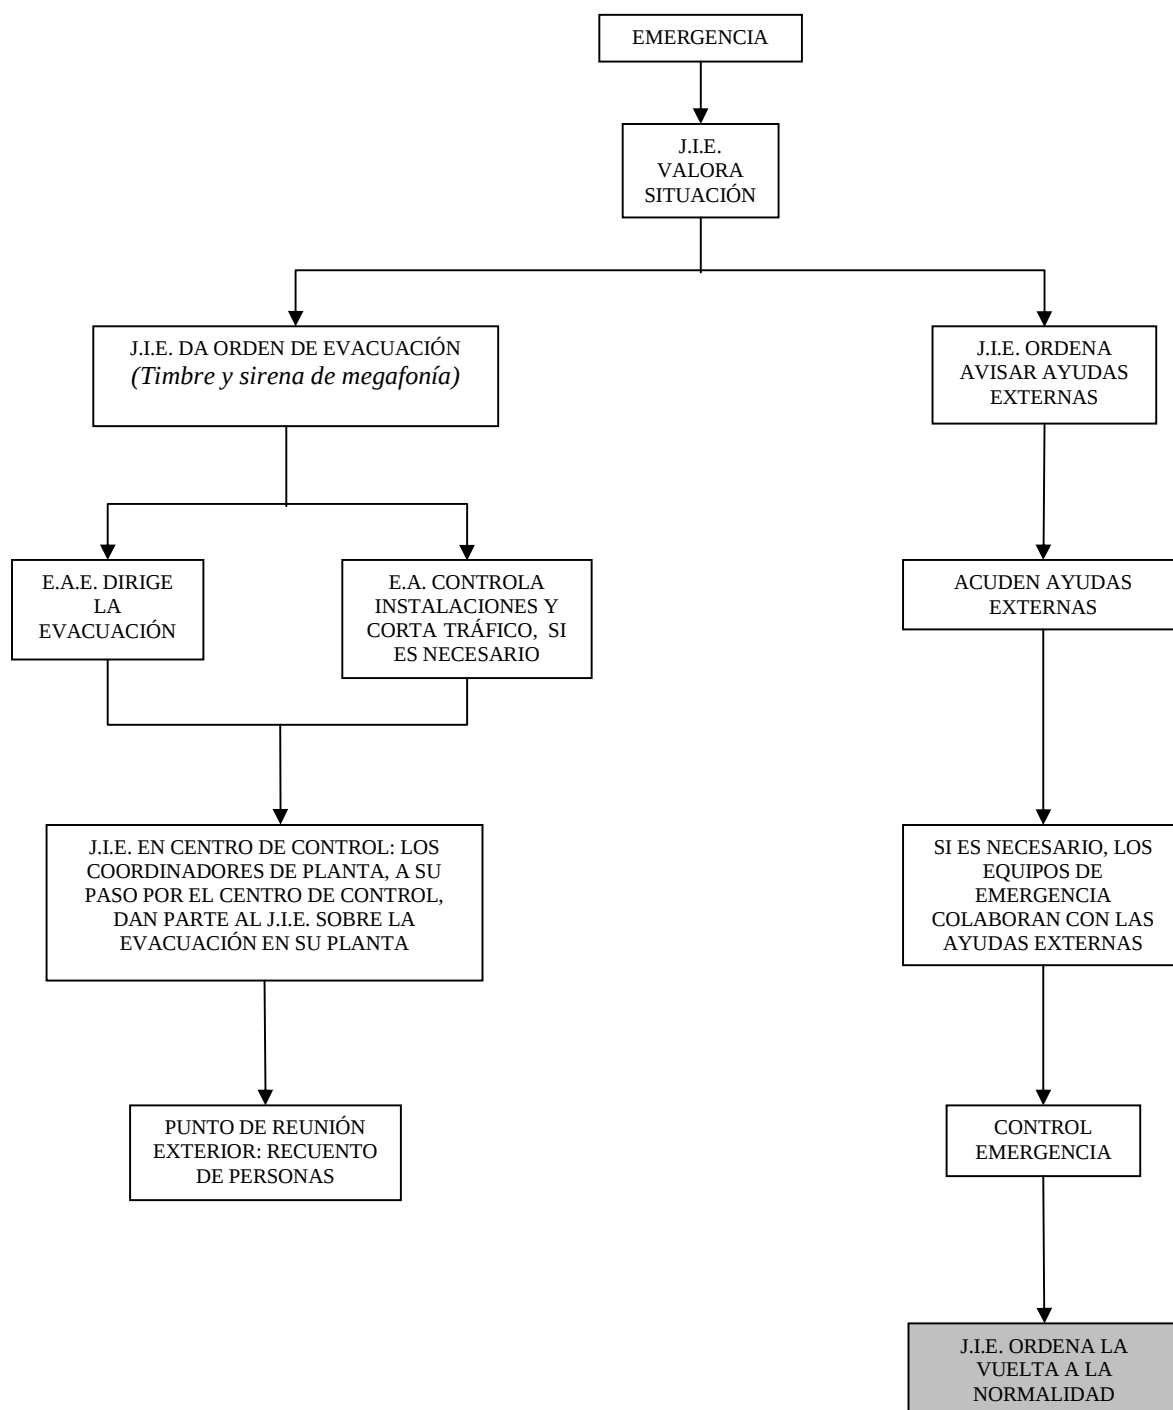


4.5.3. ESQUEMA DE ACTUACIÓN ANTE UN INCENDIO

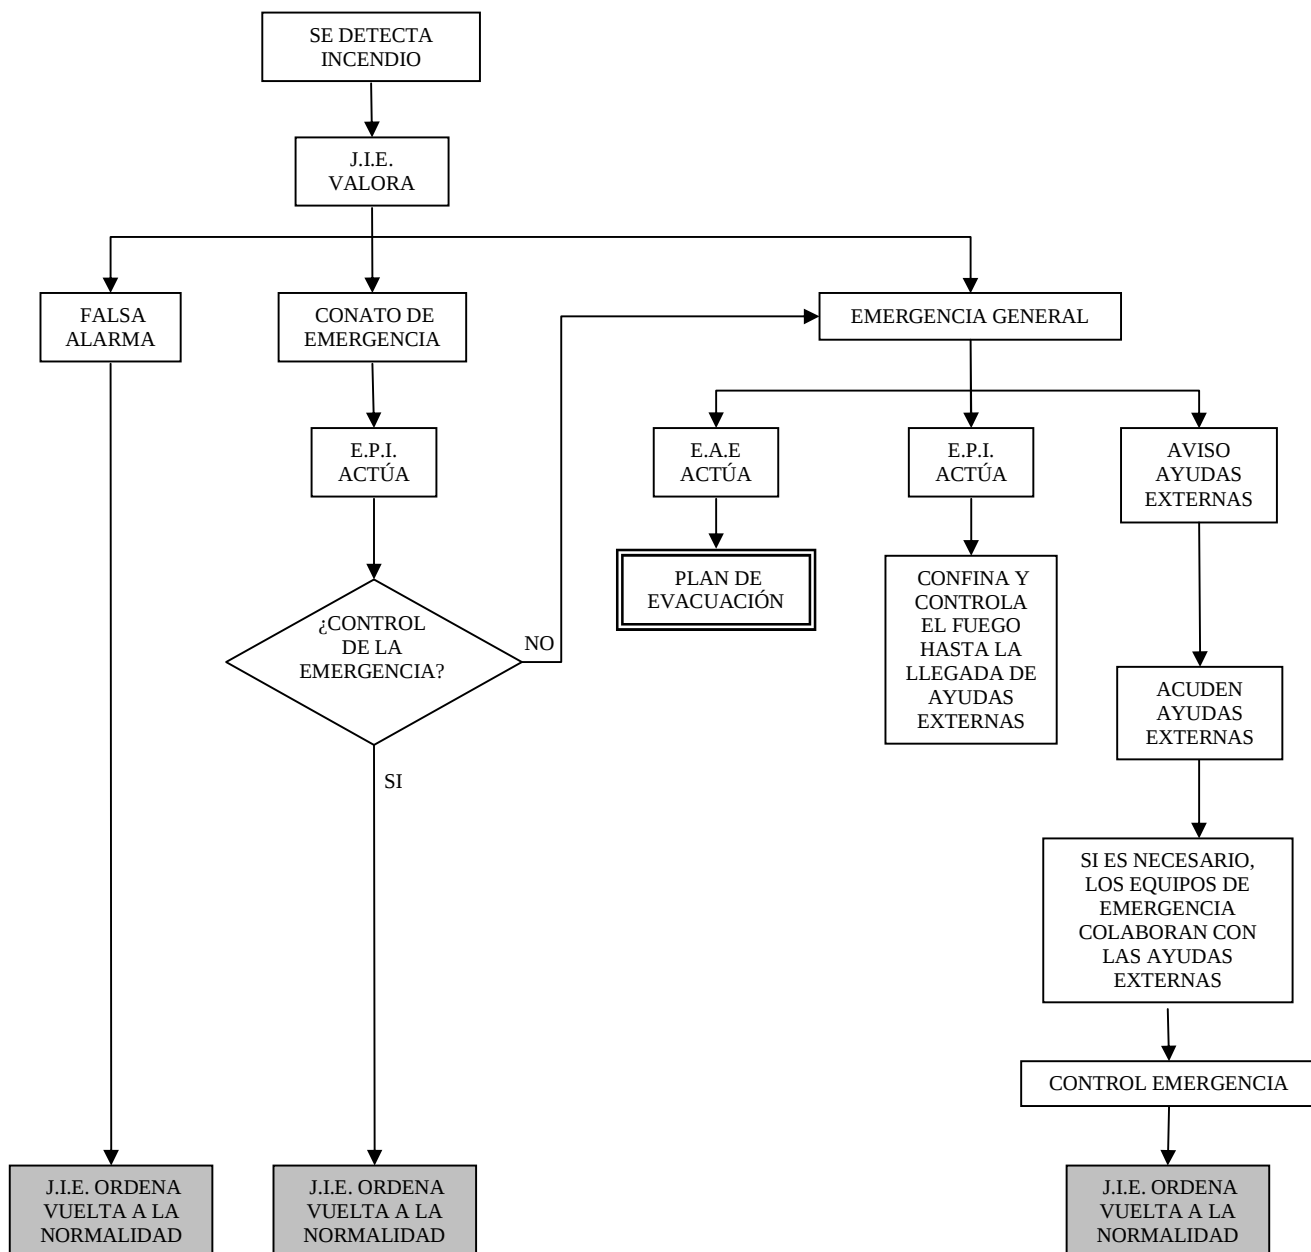

	PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN	Fecha de emisión: Oct 2013
	COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO	Fecha de revisión: Oct 2013
	FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL	Página 21 de 46

4.5.4. ESQUEMA DE ACTUACIÓN ANTE AMENAZA DE BOMBA

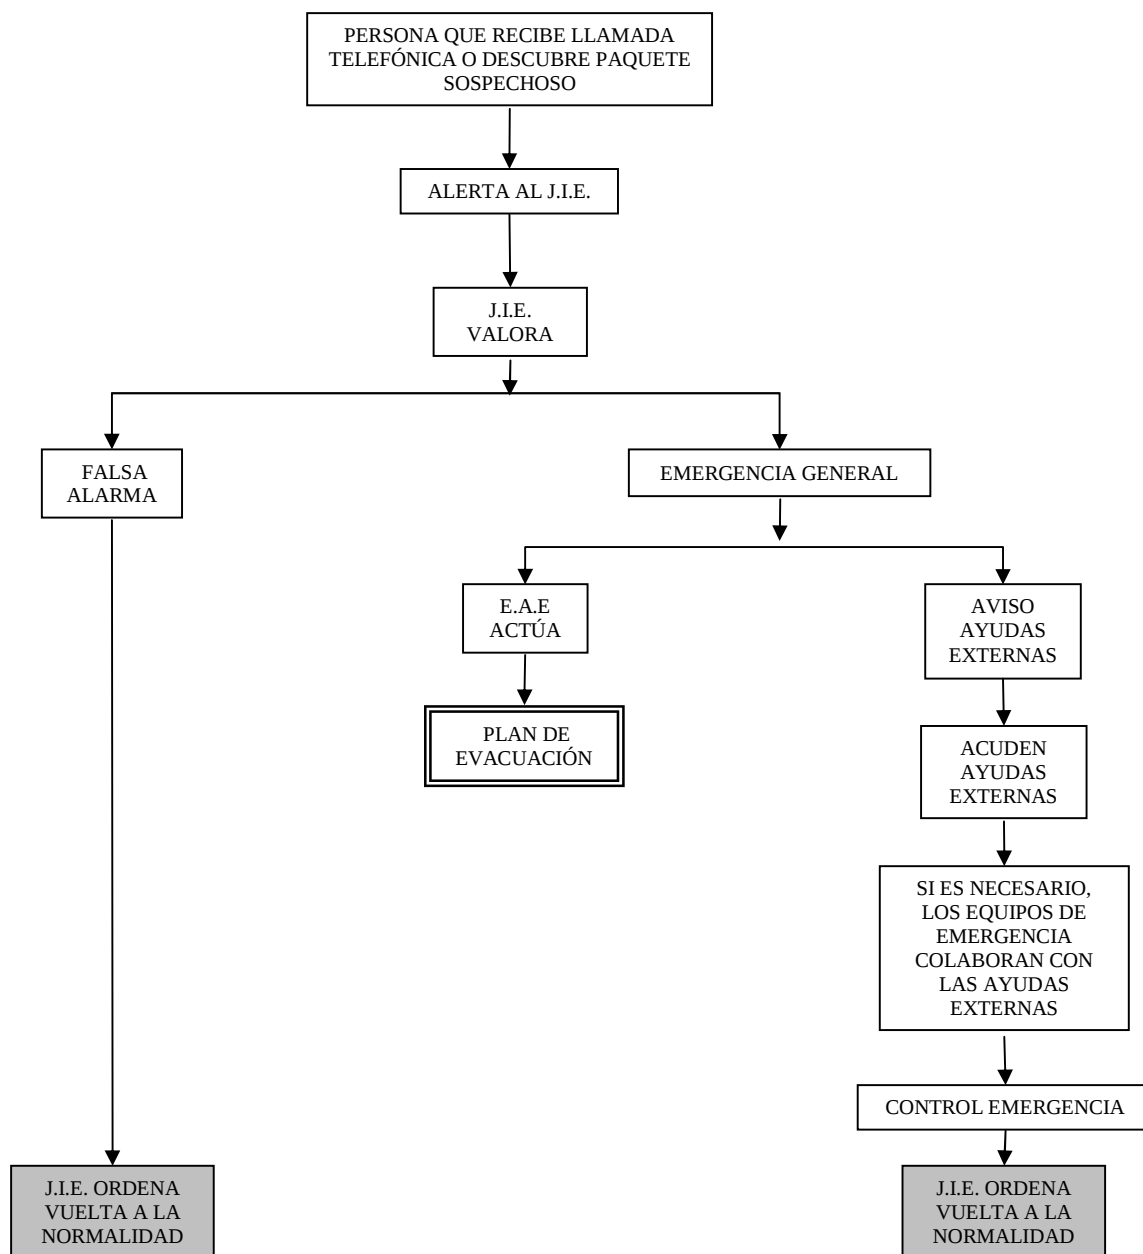

(Ver Anexo 6: Formato para la recepción telefónica de amenaza de bomba)

	PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL	Fecha de emisión: Oct 2013
		Fecha de revisión: Oct 2013
		Página 22 de 46

5 IMPLANTACIÓN

5.1. RESPONSABILIDAD DE LA IMPLANTACIÓN

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN	
Nombre y apellidos: Héctor Manuel Rizo Benetó	
Cargo: Director General	D.N.I.: 24386997 M

Asimismo todos los profesores y demás trabajadores del Centro deberán participar en las actividades que se les encomienden en el presente Plan de Emergencia y Evacuación.

5.2. PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN

Siguiendo un orden de prioridades y estableciendo un calendario se programarán las siguientes actividades:

- Redacción del Plan de Emergencia y Evacuación
- Estudio, discusión, ajuste y aprobación del documento
- Selección de los componentes del Equipo de Emergencia.
- Capacitación de los Equipos de Emergencia (curso básico de Lucha contra Incendios al J.I.E. y al E.I. y curso básico de Primeros Auxilios al E.P.A.).
- Reuniones informativas periódicas (al menos una vez al año) con todo el personal del Centro y distribución de las Fichas de Actuación recogidas en el Anexo 3.
- Realización de simulacros de emergencia general.
- Mantenimiento de las instalaciones de Protección contra Incendios según lo indicado en las tablas del Anexo 6, contratando para ello a una empresa mantenedora autorizada.

	PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN	Fecha de emisión: Oct 2013
	COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO	Fecha de revisión: Oct 2013
	FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL	Página 23 de 46

ANEXO 1

PLANOS

	PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL	Fecha de emisión: Oct 2013
		Fecha de revisión: Oct 2013
		Página 24 de 46

ANEXO 2

LISTADO DE MEDIOS HUMANOS DISPONIBLES CURSO ACADÉMICO

	PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL	Fecha de emisión: Oct 2013
		Fecha de revisión: Oct 2013
		Página 25 de 46

JEFE DE INTERVENCIÓN Y EMERGENCIA (J.I.E.)	
Titular:	Hector Manuel Rizo Benetó
1 ^{er} suplente:	Desamparados Ros Garro
2 ^o suplente:	M ^a Ángeles Bulls Vicente

EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN (E.A.E.)	
E.A.E. general:	Todos los profesores que estén dando clase cuando se produzca la emergencia
Coordinador planta SEMISÓTANO:	Eduardo Galindo Naya
Coordinador planta BAJA	Profesores que se encuentren en las aulas B.2 y B.6
Coordinador planta PRIMERA:	Profesores que se encuentren en Aula 1.1 y en Aula 1.7
Coordinador planta SEGUNDA:	Profesores que se encuentren en Aula 2.1 y 2.6
EQUIPO DE INTERVENCIÓN (E.I.)	
Titular 2 ^a planta:	Emili Andrés
Titular 1 ^a planta:	Mario García
Titular planta Baja:	Pedro Iglesias
Suplente:	Enrique Fuentes
Suplente:	Vicente Hurtado
EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (E.P.A.)	
Titular:	Victoria Garrido
Suplente:	Encarna Madrid Ortiz
RESPONSABLE DEL CENTRO DE CONTROL	
MAÑANAS: Mercedes Benloch - (persona de la centralita – avisa ayudas externas) TARDES: M ^a José Cánovas (persona de la centralita – avisa ayudas externas) Alicia García (Toca la campana y abre infantil S3)	
EQUIPO DE APOYO (E.A.)	
Juan Martínez (abre S2)	
M ^a Jesús Polvillo (Abre salida principal S1)	

Cuando el punto de encuentro sea PE 1, M^a Jesús Polvillo y Alicia García cortarán el tráfico en ambos extremos de la calle Silla.

	PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL	Fecha de emisión: Oct 2013
		Fecha de revisión: Oct 2013
		Página 26 de 46

ANEXO 3

FICHAS DE ACTUACIÓN

	PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL	Fecha de emisión: Oct 2013
		Fecha de revisión: Oct 2013
		Página 27 de 46

JEFE DE INTERVENCIÓN Y EMERGENCIA (J.I.E.)

EN CASO DE EMERGENCIA MÉDICA:

- ORDENA QUE SE AVISE AL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (E.P.A.)
- ACUDE JUNTO AL ACCIDENTADO
- PREVIO INFORME DEL E.P.A., AVISA A LAS AYUDAS EXTERNAS U ORDENA EL TRASLADO DEL ACCIDENTADO A UN CENTRO SANITARIO
- UNA VEZ SE HA CONTROLADO LA EMERGENCIA, ORDENARÁ LA VUELTA A LA NORMALIDAD

EN CASO DE INCENDIO Y AMENAZA DE BOMBA:

- RECIBE LA INFORMACIÓN Y EVALÚA LA SITUACIÓN
- ORDENA QUE SE AVISE A LOS EQUIPOS DE INTERVENCIÓN QUE CONSIDERE NECESARIOS
- TOMA LA DECISIÓN DE EVACUAR O NO EL EDIFICIO
- DECIDE AVISAR A LAS AYUDAS EXTERNAS
- EN CASO DE EVACUACIÓN, PERMANECE EN EL CENTRO DE CONTROL ESPERANDO EL PARTE DE LOS COORDINADORES DE PLANTA Y ANOTANDO INCIDENTES
- A LA LLEGADA DE LAS AYUDAS EXTERNAS COMUNICA SITUACIÓN E INCIDENTES
- UNA VEZ SE HA CONTROLADO LA EMERGENCIA, ORDENA LA VUELTA A LA NORMALIDAD
- REDACTA UN INFORME DETALLADO DE TODO LO OCURRIDO

COORDINADORES DE ALARMA Y EVACUACIÓN (C.A.E.) COORDINADORES DE PLANTA

EN CASO DE RECIBIR LA ORDEN DE EVACUAR

- DESIGNARÁN LA VÍA O VÍAS DE EVACUACIÓN SEGÚN LA EMERGENCIA Y SEGÚN LAS ÓRDENES DEL J.I.E.
- CONTROLARÁN LA EVACUACIÓN DE SU PLANTA DANDO LAS ÓRDENES DEL TURNO DE SALIDA: DESALOJARÁN EL EDIFICIO EN PRIMER LUGAR LOS OCUPANTES DE LA PLANTA BAJA; LOS DE LAS PLANTAS SUPERIORES SE MOVILIZARÁN ORDENADAMENTE HACIA LAS ESCALERAS MÁS PRÓXIMAS PERO SIN DESCENDER A LAS PLANTAS INFERIORES HASTA QUE LOS OCUPANTES DE ÉSTAS HAYAN DESALOJADO SU RESPECTIVA PLANTA.
- VERIFICARÁN QUE NO QUEDA NADIE EN NINGUNA DE LAS AULAS, SERVICIOS, LABORATORIOS Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA PLANTA.
- EN CASO DE INCENDIO, VERIFICARÁN QUE LAS VENTANAS Y PUERTAS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS ESTÉN CERRADAS.
- EVACUARÁN LA PLANTA EN ÚLTIMO LUGAR.
- UNA VEZ ACABADA LA EVACUACIÓN DE LA PLANTA, A SU PASO POR EL CENTRO DE CONTROL, DARÁN PARTE AL J.I.E.

COORDINADORES DE ALARMA Y EVACUACIÓN (C.A.E.) RESTO DE PROFESORES

SI DETECTAN UN ACCIDENTE:

- AVISARÁN AL J.I.E. Y E.P.A.
- PERMANECERÁN JUNTO AL ACCIDENTADO HASTA LA LLEGADA DE ÉSTOS

SI DETECTAN UN INCENDIO:

- INTENTARÁN LA EXTINCIÓN INMEDIATAMENTE, SI ESTÁN SEGURO DE PODER DOMINARLO SIN RIESGO PARA SU PERSONA Y SIN RIESGO PARA LOS DEMÁS
- EN CASO CONTRARIO, AVISARÁN AL J.I.E., E.P.S.I. O AL RESPONSABLE DEL CENTRO DE CONTROL
- VOLVERÁN A SU AULA Y PREPARARÁN A SU GRUPO PARA UNA POSIBLE EVACUACIÓN

SI RECIBEN LA ORDEN DE EVACUAR

- INDICARÁN A SUS ALUMNOS DE SU AULA QUE MANTENGAN LA CALMA Y CIERREN PUERTAS Y VENTANAS
- COMENZARÁN LA EVACUACIÓN DE SU AULA SIGUIENDO EL ORDEN Y VÍA INDICADOS POR EL COORDINADOR DE SU PLANTA
- CUANDO HAYAN SALIDO TODOS LOS ALUMNOS DE CLASE, CERRARÁN LA PUERTA DESPUÉS DE VERIFICAR QUE NO QUEDA NADIE.
- CONTROLARÁN QUE LOS ALUMNOS NO VUELVEN ATRÁS PARA RECOGER OBJETOS PERSONALES
- DURANTE LA EVACUACIÓN, PRESTARÁN ESPECIAL ATENCIÓN A AQUELLOS ALUMNOS QUE TENGAN ALGUNA MINUSVALÍA O DIFICULTAD MOTORA
- DARÁN PARTE AL COORDINADOR DE SU PLANTA
- CONDUCIRÁN A LOS ALUMNOS AL PUNTO DE REUNIÓN EXTERIOR Y REALIZARÁN EL RECUENTO PARA VERIFICAR QUE ESTÁN TODOS.

EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN (E.P.I.)

EN CASO DE INCENDIO:

- INTENTARÁN EXTINGUIR EL INCENDIO CON TODOS LOS MEDIOS DISPONIBLES A SU ALCANCE
- INFORMARÁN AL J.I.E. Y PERMANECERÁN A SUS ÓRDENES
- COLABORARÁN CON LAS AYUDAS EXTERNAS, EN CASO NECESARIO

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (E.P.A.)

- PRESTARÁN ASISTENCIA AL ACCIDENTADO
- EVALUARÁN LA LESIÓN E INFORMARÁN DE LA MISMA AL J.I.E.
- COLABORARÁN CON LAS AYUDAS EXTERNAS, EN CASO DE SER NECESARIO
- SI FUESE NECESARIO, ACOMPAÑARÁN AL ACCIDENTADO AL CENTRO SANITARIO
- REDACTARÁN UN INFORME DE LAS CAUSAS, PROCESO Y CONSECUENCIAS

PERSONAL DE APOYO (P.A.)

EN CASO DE EVACUACIÓN:

- DESCONECTARÁN TODOS LOS APARATOS ELÉCTRICOS, INTERRUPTORES, ETC
- CERRARÁN TODAS LAS LLAVES DE GAS CIUDAD, GASOLEO.

LOS PROFESORES DE GUARDIA, SALDRÁN DEL CENTRO ESCOLAR Y CORTARÁN EL TRÁFICO. DEBERÁN SALIR POR EL CENTRO DE CONTROL (PORTERÍA) PARA COGER LAS SEÑALES Y LOS CHALECOS REFLECTANTES. UN PROFESOR CORTARÁ EL TRÁFICO EN LA PZ SAN ANTONIO Y EL OTRO PROFESOR EN LA CONFLUENCIA DE C/ SAN VICENTE CON C/ MENDOZA.

RESPONSABLE CENTRO DE CONTROL

- DARÁN LA ALARMA GENERAL CUANDO LO ORDENE EL J.I.E.
- AVISARÁN A LAS AYUDAS EXTERNAS CUANDO LO ORDENE EL J.I.E.
- EN CASO DE RECIBIR UNA LLAMADA TELEFÓNICA DE AMENAZA DE BOMBA, CUMPLIMENTARÁN EL FORMATO INCLUIDO EN EL ANEXO 5
- ABRIRÁ LA PUERTA PRINCIPAL DEL CENTRO ESCOLAR.
- REVISAR QUE NO HAYA GENTE EN EL SALÓN DE ACTOS.

CONSIGNAS GENERALES PARA TODOS LOS ALUMNOS

SI DETECTAS UN INCENDIO:

- COMUNÍCALO A CUALQUIER PERSONA ADULTA, NO TRATES DE APAGAR EL FUEGO
- VUELVE A TU AULA Y MANTÉN LA CALMA

SI SUENA LA ALARMA DE EVACUACIÓN:

- ATIENDE A LAS INDICACIONES DEL PROFESOR
- DEBES SALIR ORDENADAMENTE, SIN CORRER, EN SILENCIO, EVITANDO ATROPELLOS Y LESIONES Y AYUDANDO A LOS QUE TENGAN DIFICULTADES O SUFRAN CAIDAS
- NO VUELVAS ATRÁS A RECOGER OBJETOS PERSONALES
- SI AL SONAR LA ALARMA TE ENCUENTRAS EN LOS ASEOS O EN OTROS LOCALES ANEJOS EN LA MISMA PLANTA DE TU AULA, DEBERÁS INCORPORARTE CON TODA RAPIDEZ A TU GRUPO
- EN CASO DE ENCONTRARTE EN UNA PLANTA DISTINTA A LA DE TU AULA, TE INCORPORARÁS AL GRUPO MÁS PRÓXIMO QUE SE ENCUENTRE EN MOVIMIENTO DE SALIDA
- NO TE DETENENGAS JUNTO A LAS PUERTAS DE SALIDA
- PERMANECE EN EL PUNTO DE REUNIÓN EXTERIOR CERCA DEL PROFESOR DE TU CLASE. SI NO HUBIERAS IDO CON TU PROFESOR AL PUNTO DE REUNIÓN EXTERIOR, SE LO COMUNICARÁS UNA VEZ TE ENCUENTRES EN DICHO PUNTO.

	PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL	Fecha de emisión: Oct 2013
		Fecha de revisión: Oct 2013
		Página 33 de 46

EVACUACIÓN

Las instrucciones de evacuación de las instalaciones se realizarán mediante megafonía y alarma de evacuación, los recorridos de evacuación podrán variar en función del tipo y lugar de la emergencia, en caso de no recibir ninguna otra instrucción específica por parte del Jefe de emergencia y evacuación los recorridos serán los siguientes.

PLANTA BAJA:

Los ocupantes de las aulas de infantil A1, A2 y A3, comedor y cocina , Portería y Capilla se dirigirán por la salida S1 hasta el punto de encuentro en la Pza San Antonio.

Los ocupantes del salón de actos, Aula A4 y capillase dirigirán por la salida S2 hasta el punto de encuentro en la Pza San Antonio.

PLANTA PRIMERA:

Los ocupantes de las aulas B1, B3 y B6 se dirigirán por la Escalera E1 y se dirigirán por la salida S1 hasta el punto de encuentro en la Pza San Antonio.

Los ocupantes de las aulas B2, B4, B5, B7, B8 Y B9 se dirigirán por la escalera E2 hacia la salida S2 hasta el punto de encuentro en la Pza San Antonio.

Los ocupantes de las aulas B10, B11, B12 y B13 se dirigirán por la escalera E3 hacia la salida S2 hasta el punto de encuentro en la Pza San Antonio.

Los ocupantes de las oficinas y otras dependencias de la planta se dirigirán por la E1 hacia la salida S1 hasta el punto de encuentro en la Pza San Antonio.

PLANTA SEGUNDA:

Los ocupantes de las aulas C1, de tecnología, aula de informática, aula de audiovisuales y laboratorio de ciencias así como las demás dependencias se dirigirán por la escalera E3 hacia la salida S2 hasta el punto de encuentro en la Pza San Antonio.

Los ocupantes de la Comunidad Religiosa se dirigirán por la escalera E1 hacia la salida S1 hasta el punto de encuentro en la Pza San Antonio.

	PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL	Fecha de emisión: Oct 2013
		Fecha de revisión: Oct 2013
		Página 34 de 46

ANEXO 4

INFORME DE EMERGENCIA REAL

TIPO DE EMERGENCIA:

INCENDIO: ☐

ACCIDENTE: ☐

EMERGENCIA EXTERIOR: ☐

PERSONA QUE LA DESCUBRE..... FECHA:..... HORA:.....

LUGAR:.....

CAUSA-ORIGEN DE LA EMERGENCIA:

DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A PERSONAS Y BIENES:

* DAÑOS A PERSONAS:

* DAÑOS A BIENES:

MEDIOS UTILIZADOS:

EQUIPOS INTERVINIENTES:

* INTERNOS:

E.I.: ☐

C.A.E.: ☐

E.P.A.: ☐

* EXTERNOS:

BOMBEROS: ☐

POLICIA: ☐

SANITARIOS: ☐

OTROS: ☐

EFFECTIVIDAD COMPORTAMIENTO

BUENA

ACEPTABLE

NULA

DE LOS RECURSOS MATERIALES

DE LOS EQUIPOS INTERVINIENTES

DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA

MEDIDAS CORRECTORAS:

SOBRE LA CAUSA DE ORIGEN:

SOBRE LOS RECURSOS MATERIALES:.....

SOBRE LOS EQUIPOS INTERVINIENTES:

SOBRE LAS MEDIDAS

ESTABLECIDAS:.....

	PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL	Fecha de emisión: Oct 2013
		Fecha de revisión: Oct 2013
		Página 36 de 46

ANEXO 5

LISTA DE TELÉFONOS DE EMERGENCIA

	PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL	Fecha de emisión: Oct 2013
		Fecha de revisión: Oct 2013
		Página 37 de 46

LISTA DE TELÉFONOS DE EMERGENCIA

(A UBICAR EN LUGAR VISIBLE, EN EL CENTRO DE CONTROL)

BOMBEROS	961213066
POLICIA NACIONAL	091
EMERGENCIAS	112
URGENCIAS SANITARIAS: FRATERNIDAD-MUPRESPA	900 269 269
HOSPITAL LA FE	96 3862700
HOSPITAL GENERAL	96 3862900

	PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL	Fecha de emisión: Oct 2013
		Fecha de revisión: Oct 2013
		Página 38 de 46

ANEXO 6

FORMATO PARA LA RECEPCIÓN TELEFÓNICA DE AMENAZA DE BOMBA

FORMATO PARA LA RECEPCIÓN TELEFÓNICA DE AMENAZA DE BOMBA

DATOS DE LA AMENAZA:

Fecha Hora
Voz masculina Femenina Infantil

TEXTO EXACTO DE LA AMENAZA:

.....
.....
.....
.....

VOZ DEL COMUNICANTE

Tartamuda Gangosa Chillonera
Fuerte Susurrante Jocosidad
Con acento


Si la voz le resulta familiar diga qué le recuerda o a quién se parece
.....

SONIDOS DE FONDO

Ruidos de calle Maquinaria Animales
Bar Oficina Megafonía
Cabina telefónica Conversaciones Otros


	PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL	Fecha de emisión: Oct 2013
		Fecha de revisión: Oct 2013
		Página 40 de 46

ANEXO 7

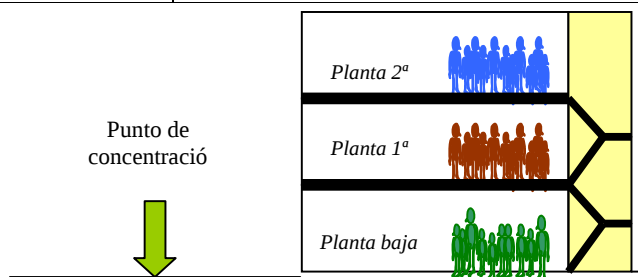


CRITERIOS PARA LA EVACUACIÓN

EVACUACION SIN

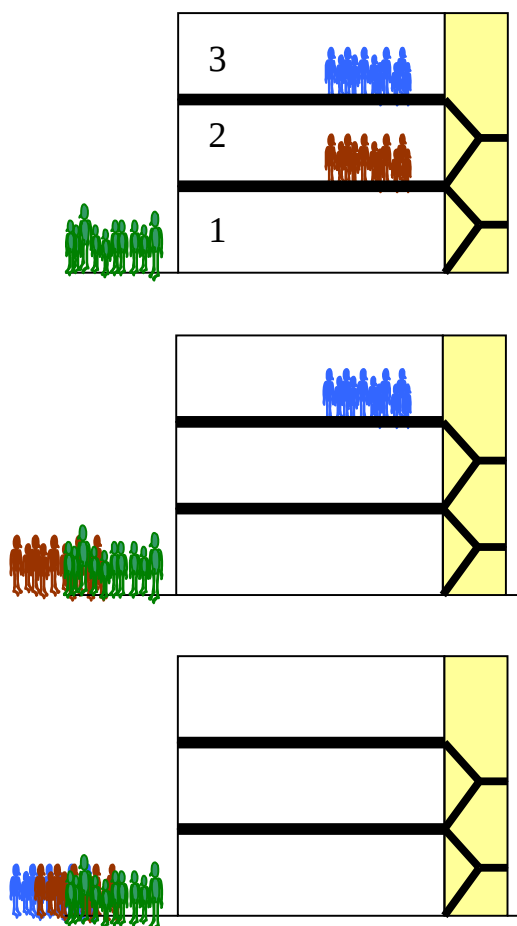

EVACUACIÓN ASCENDENTE
EMPEZANDO POR PLANTA
BAJA

CASO DE INCENDIO

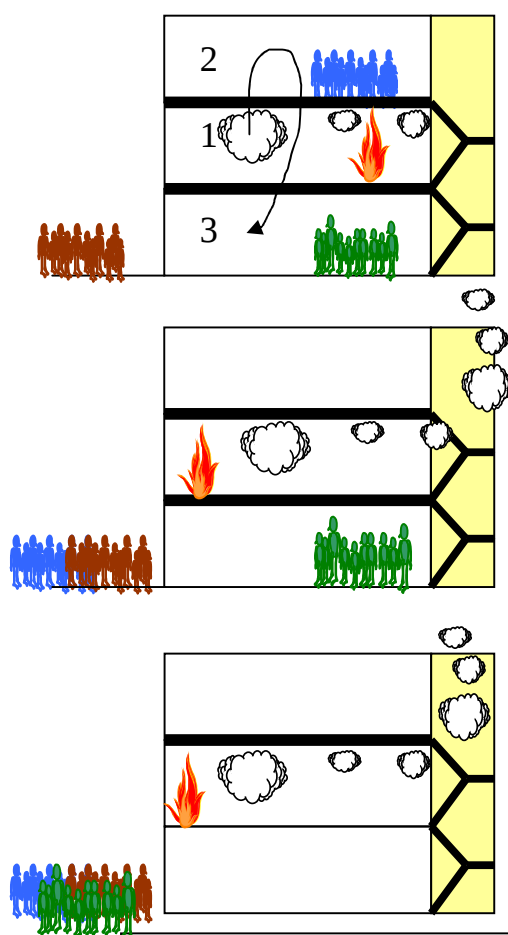

LA PLANTA SINIESTRADA SIEMPRE
EN PRIMER LUGAR, DESPUÉS LAS
SUPERIORES, EN ORDEN
ASCENDENTE, DESPUÉS LAS
PLANTAS INFERIORES EN ORDE N
DESCENDENTEDESCENDENT

	PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL	Fecha de emisión: Oct 2013
		Fecha de revisión: Oct 2013
		Página 42 de 46

ANEXO 8

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

	PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL	Fecha de emisión: Oct 2013
		Fecha de revisión: Oct 2013
		Página 43 de 46

OPERACIONES DE REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

EQUIPO	CADA TRES MESES	CADA SEIS MESES	CADA AÑO	CADA CINCO AÑOS
Detección y alarma de incendios	Comprobación de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro). Sustitución de pilotos, fusibles, etc., defectuosos. Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornes, reposición de agua destilada, etc)		Verificación integral de la instalación. Limpieza del equipo de centrales y accesorios. Verificación de uniones roscadas o soldadas. Limpieza y reglaje de relés. Regulación de tensiones e intensidades. Verificación de los equipos de transmisión de alarma. Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico.	
Pulsadores de alarma de incendios	Comprobación de funcionamiento de la instalación (con cada fuente de suministro). Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornes, reposición de agua destilada, etc..)		Verificación integral de la instalación. Limpieza de sus componentes. Verificación de uniones roscadas o soldadas. Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico.	
Extintores de incendio	Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado aparente de conservación. Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc. Comprobación del peso y presión en su caso. Inspección ocular del estado de las partes mecánicas (boquilla, válvulas, manguera, etc).		Comprobación del peso y presión en su caso. En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín. Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas.	A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al retimbrado del mismo de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de incendios.
Bocas de incendio equipadas	Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de los equipos. Comprobación por inspección de todos los componentes, procediendo a desenrollar la manguera en toda su extensión y accionamiento de la boquilla caso de ser de varias posiciones. Comprobación, por lectura del manómetro, de la presión de servicio. Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas del armario.		Desmontaje de la manguera y ensayo de esta en lugar adecuado. Comprobación del correcto funcionamiento de la boquilla en sus distintas posiciones y del sistema de cierre. Comprobación de la estanqueidad de los racores y manguera y estado de las juntas. Comprobación de la indicación del manómetro con otro de referencia (patrón) acoplado en el racor de conexión de la manguera.	La manguera debe ser sometida a una presión de prueba de 15 Kg/cm ²

PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN
COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO
FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL

Fecha de emisión: Oct 2013

Fecha de revisión: Oct 2013

Página **44** de **46**

Hidrantes	Comprobar la accesibilidad a su entorno y la señalización en los hidrantes enterrados. Inspección visual comprobando la estanqueidad del conjunto. Quitar las tapas de las salidas, engrasar las roscas y comprobar el estado de las juntas de los racores.	Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar la cámara de aceite del mismo. Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el funcionamiento correcto de la válvula principal y del sistema de drenaje.		
------------------	--	--	--	--

	PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL	Fecha de emisión: Oct 2013
		Fecha de revisión: Oct 2013
		Página 45 de 46

OPERACIONES DE REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (CONTINUACIÓN)

EQUIPO	CADA TRES MESES	CADA SEIS MESES	CADA AÑO
Columnas secas		Comprobación de la accesibilidad de la entrada de la calle y tomas de piso. Comprobación de la señalización. Comprobación de las tapas y correcto funcionamiento de sus cierres (engrase si es necesario) Comprobar que las llaves de las conexiones siamesas están cerradas. Comprobar que las llaves de seccionamiento están abiertas. Comprobar que todas las tapas de racores están bien colocadas y ajustadas. Comprobar el estado de la válvula de desaireación. Comprobar el estado de la válvula de descarga.	
Extinción automática	Comprobación de que las boquillas del agente extintor o rociadores están en buen estado y libres de obstáculos para su funcionamiento correcto. Comprobación del buen estado de los componentes del sistema, especialmente de la válvula de prueba en los sistemas de rociadores, o los mandos manuales de la instalación de los sistemas de polvo, o agentes extintores gaseosos. Comprobación del estado de carga de la instalación de los sistemas de polvo, agentes extintores gaseosos y de las botellas de gas impulsor cuando existan. Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, etc., en los sistemas con indicaciones de control. Limpieza general de todos los componentes.		Comprobación integral, de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador, incluyendo en todo caso: - Verificación de los componentes del sistema, especialmente los dispositivos de disparo y alarma. - Comprobación de la carga de agente extintor y del indicador de la misma (medida alternativa del peso o presión) - Comprobación del estado del agente extintor. - Prueba de la instalación en las condiciones de su recepción.
Alumbrado de emergencia	Revisión ocular externa.		Verificación integral de toda la instalación.
Señalización	Revisión general.		
Control de humos y temperatura	Verificación de apertura automática de todos los aireadores y exutorios y, en su caso, de los equipos de extracción o impulsión forzada.	Verificación del correcto funcionamiento de todas las pantallas o barreras de humos móviles, así como estado y situación de las fijas.	Verificación integral de toda la instalación.

	PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL	Fecha de emisión: Oct 2013
		Fecha de revisión: Oct 2013
		Página 46 de 46

Abastecimiento de agua	Verificación por inspección de todos los elementos, depósitos, válvulas, mandos, alarmas, motobombas, accesorios, señales, etc. Comprobación de funcionamiento automático y manual de la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador. Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornas (reposición de agua destilada, etc). Verificación de niveles (combustible, agua, aceite, etc) Ventilación de accesibilidad a elementos, limpieza general, ventilación de salas de bombas, etc.	Accionamiento y engrase de válvulas. Verificación y ajuste de prensaestopas. Verificación de velocidad de motores con diferentes cargas. Comprobación de alimentación eléctrica , líneas y protecciones.	Gama de mantenimiento anual de motores y bombas de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Limpieza de filtros y elementos de retención de suciedad en alimentación de agua. Prueba del estado de carga de baterías y electrolito de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Prueba, en las condiciones de su recepción, con realización de curvas del abastecimiento con cada fuente de agua y energía.
Alimentación eléctrica secundaria o de emergencia	Las revisiones que figuren en las instrucciones técnicas del fabricante y además puesta en funcionamiento durante un tiempo mínimo de 15 minutos.		Verificación integral de toda la instalación
Bloqueo y retención de puertas	Las revisiones que figuren en las instrucciones técnicas del fabricante.		Verificación integral de toda la instalación